

# 令和4年度 可児市水道事業会計当初予算編成について

## 1 水道事業の運営方針

「安全・安心な水道水を安定的に供給する」

【水道事業経営の健全性維持】

・建設コストの縮減や経常経費の節減（窓口・徴収業務などの民間委託、資産運用）などによる経営効率化の推進

【計画的な施設整備と安定供給】

・水道施設の計画的な更新整備、水道管路の耐震化の推進、配水施設の再編整備などによる安定した水道水の確保

【安心して飲める水道水の供給】

・可児市水道事業水安全計画に基づく検査・確認による、高いレベルでの水質管理

【災害時における飲料水の確保】

・災害時における危機管理体制の構築と飲料水の確保

【情報提供のあり方】

・市民の目線に立った情報の発信・提供

【環境負荷の低減】

・地球温暖化対策など環境に配慮した水道水の供給

## 2 令和4年度当初予算編成の基本方針

令和3年7月6日付け「令和4年度当初予算編成について」で示された、「令和4年度の市政の運営方針」と「令和4年度予算編成の基本方針」に基づき、重点事業点検報告書による検証(自己点検)を実施するとともに、重点事業調書を作成することで先を見据えた計画的な予算を編成します。

下記重点事業を推進し、水道事業の運営方針に定めるとおり、安全・安心な水道水の安定的な供給に取り組みます。

【重点事業】(可児市政4つの柱と重点事業の一つ「“まち”の安全づくり」への貢献事業)

### 建設改良事業

安全・安心な水道水と平常時はもとより、災害時も安定的・効率的に供給することを目指して、配水池や水道管等の耐震化ならびに老朽施設の更新等を実施します。

#### ◎令和4年度実施事業

○可児御嵩インターチェンジ工業団地開発に伴う配水管布設工事

○基幹管路耐震化事業

・中区系基幹管路(中区配水場～大森ポンプ場)布設替その4工事

(平成30年度からの継続事業)

・第2低区系基幹管路布設替その7工事

(平成27年度からの継続事業)

○配水ブロック統廃合整備事業

・第2低区系基幹管路(第2低区配水場～工業団地配水池)布設替その3工事

(令和2年度からの継続事業)

- ・第2低区系基幹管路(第2低区配水場～工業団地配水池)舗装復旧その2工事

(令和3年度からの継続事業)

○老朽管更新事業

- ・桜ヶ丘地内配水管布設替(その9)工事

○路面復旧事業

- ・桜ヶ丘地内等舗装復旧(その8)工事

- ・石原地内舗装復旧工事

○施設更新事業

- ・桜ヶ丘配水池機械電気設備更新工事


- ・長洞ポンプ場機械電気設備更新工事

### 3 重点事業

重点方針	まちの安全づくり			所属	水道部	水道課
事業名	建設改良事業費			予算額	千円	
総合戦略	-	-		会計	水道	款 1 項 1 目 2
強化計画 リスク シナリオ	2-1	2-3	3-1	事業期間	終期なし 令和 年度 ~ 令和 年度	
	4-1	5-1				

事業内容 安全・安心な水道水と平常時はもとより、災害時も安定的・効率的に供給することを目指して、配水池や水道管等の耐震化ならびに老朽施設の更新等を実施します。

実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・可児御嵩インターチェンジ工業団地開発に伴う配水管布設工事(工区外、第1工区)</li> <li>・中区系基幹管路布設替工事費</li> <li>・第2低区系基幹管路布設替工事費</li> </ul>	今後の課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人口減少に伴う給水量の減少が見込まれるため、施設の統廃合(ダウンサイジング)を含む整備計画について、時点修正を検討する必要があります。</li> <li>・河川横断部や国道横断部等の管路更新が困難な箇所について、関係機関と調整するとともに、工法の見直しを適宜行い最適な計画とする必要があります。</li> </ul>
		課題に対する 当年度の 改善 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国道及び県道の横断を伴う管路を布設するにあたり、関係機関との調整に時間を要すことから、早期に着手します。</li> <li>・名鉄軌道敷の横断(推進工法)を伴う管路を布設するにあたり、関係機関との調整に時間を要すことから、早期に着手します。</li> </ul>

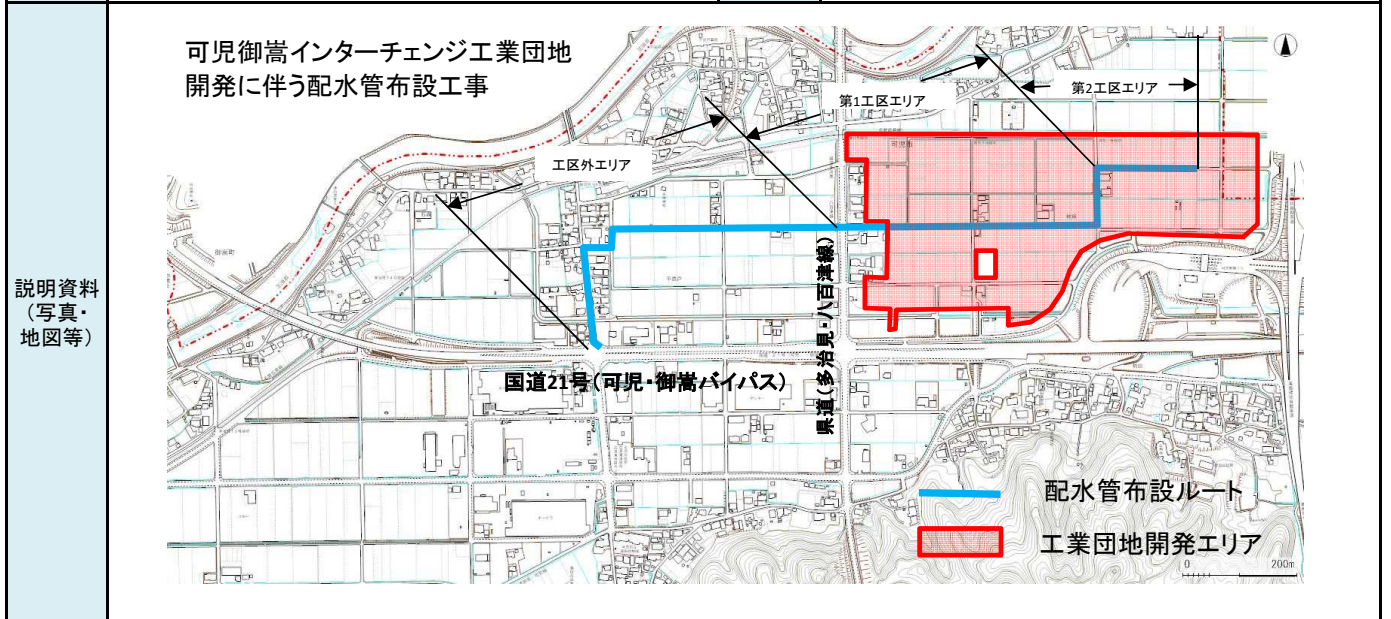

指標		達成状況	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
指標①	目標値								
	結果								
指標②	目標値								
	結果								
参考指標	基幹管路の耐震適合率 (全国平均40.9% ※令和元年度末現在)		43.2%	44.1%					