

回 覧

令和8年9月1日

関係各位

可児市役所水道課

漏水調査のお知らせ


日頃は、可児市行政に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、漏水箇所の発見、修理の検討を目的とした調査を行うことになりましたのでお知らせいたします。


なお、調査に際しては各戸の水道メーターで音を聞く戸別音聴調査がありますので、ご理解の上ご協力をお願いいたします。

記

業務名	令和8年度 管路診断業務
調査区域	新虹ヶ丘・愛岐ヶ丘・光陽台配水ブロック（調査区域図参照）
調査期間	令和8年9月下旬～令和9年1月下旬（予定）
委託業者	フジ地中情報(株)名古屋支店 担当：三宅 電話：(052)887-1568
問い合わせ	可児市役所水道課管理給水係 担当：新美・高井 電話：(0574)62-1111 内線：5103
調査内容	戸別音聴調査：各戸の水道メーターで音を聞く調査 路面音聴調査：道路で音を聞く調査 ※昼間に車両通過音等で確認が出来ない場合は、夜間にも実施します
留意事項	①宅地内にある水道メーターや止水栓の漏水の有無を調べるため、 <u>調査員がお客様の敷地内に入ることがあります</u> ので、ご理解とご協力をお願いいたします。 ②宅地内（水道メーターより道路側）にて漏水の疑いがあるお宅については、後日確認調査のため再度訪問する場合があります。 ③ <u>調査員については、可児市の公印がある身分証明書を常に携帯し、水道調査の腕章をしております</u> ので、不審の場合は、身分証明書の提示を求めてください。また、調査員が調査費用等の請求を行うことはありません。

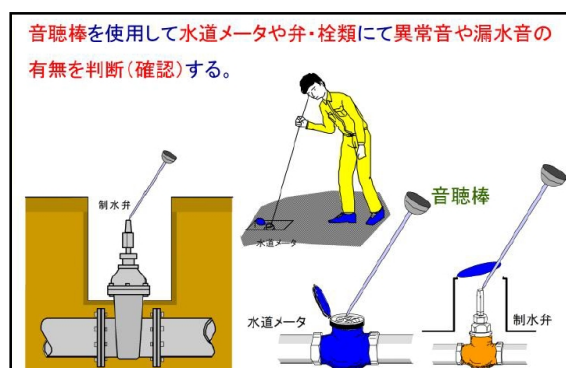


戸別音聴（確認）調査図

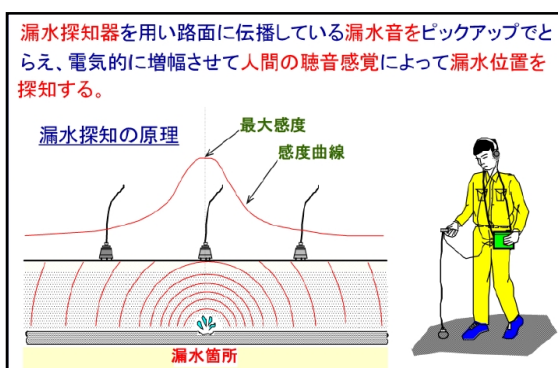

路面音聴調査図

調査区域図

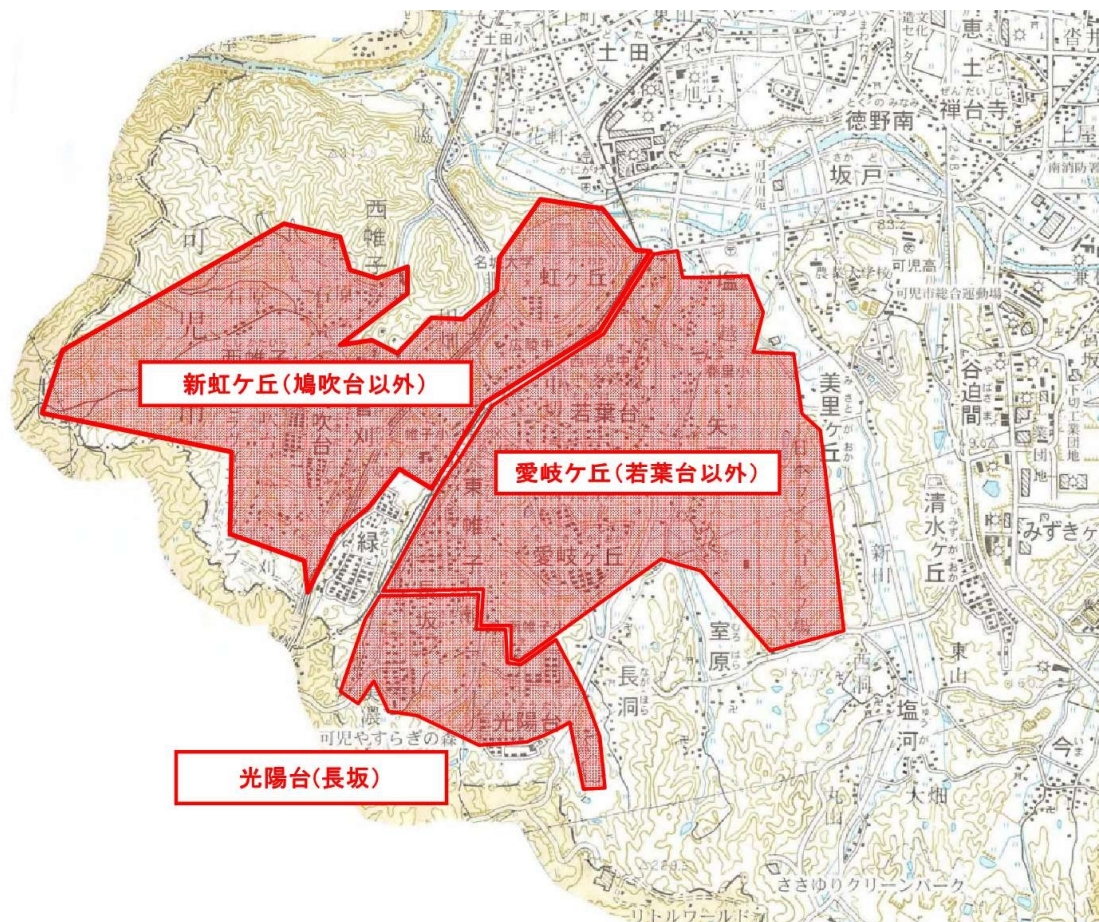

区域図赤色：石原、菅刈、茗荷、虹ヶ丘、中切、愛岐ヶ丘、古瀬、光陽台
長坂、美濃田

調査範囲（配水管からメータまで）

